



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896


Руководство по эксплуатации опрессовочного насоса

Относится к: 08150, 08160

Кат. № HTP1000 Код товара: #08160
Макс. PSI: 300 Макс. PSI: 1000 Кат. №
HTP300 Код товара: #08150

Сифонный способ: заполните испытуемую водяную линию через входной шланг с фильтром. Заполните всасывающий шланг насоса. Опустите всасывающий шланг в источник. Качайте, пока из выхода не пойдёт вода почти без воздуха. Подсоедините выходной шланг к водяной линии. Создайте давление в линии, качая рукояткой. Следите за манометром при накачивании. Приближаясь к испытательному давлению, прикройте кран на 90 градусов. После достижения испытательного давления закройте кран полностью. Падение давления указывает на утечку в линии. Способ от городского водопровода: убедитесь, что шаровой кран насоса закрыт. Подсоедините выходной шланг к испытуемой водяной линии. Подсоедините входной шланг к городскому водопроводу. Откройте шаровой кран насоса и подайте воду. Создайте давление в линии, качая рукояткой. Следите за манометром при накачивании. Приближаясь к испытательному давлению, прикройте кран на 90 градусов. После достижения испытательного давления закройте кран полностью. Падение давления указывает на утечку в линии.

Примечание: насос предназначен только для воды. Если насос не создаёт давления и вода выходит из предохранительного клапана, сделайте следующее: закройте кран и быстро качайте рукояткой. Следите, чтобы не забросить стрелку манометра. Продолжайте качать, пока давление не начнёт расти без выхода воды из предохранительного клапана. Прокачка должна освободить заклипший шарик клапана. Обслуживание: периодически очищайте сетку и уплотнительное кольцо. Извлеките поршень и перед установкой слегка смажьте внутреннее кольцо смазкой пищевого класса.

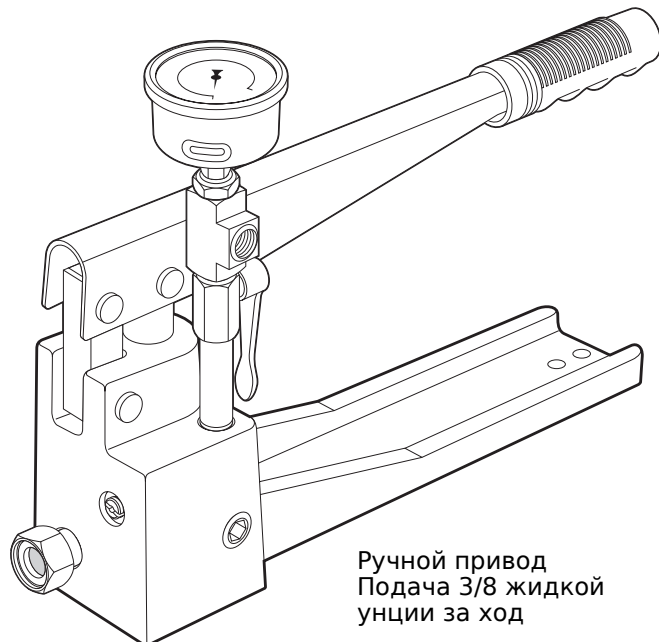

Ручной привод
Подача 3/8 жидкой
унции за ход

Reed Manufacturing
1425 West 8th Street
Erie, PA 16502 USA

QUALITY
&Service
that Last a Lifetime

Phone: 800-666-3691 or +1 814-452-3691
reedsales@reedmfgco.com
www.reedmfgco.com

0124-58167



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896


Руководство по эксплуатации опрессовочного насоса

Относится к: 08150, 08160

Кат. № HTP1000 Код товара: #08160
Макс. PSI: 300 Макс. PSI: 1000 Кат. №
HTP300 Код товара: #08150

Сифонный способ: заполните испытуемую водяную линию через входной шланг с фильтром. Заполните всасывающий шланг насоса. Опустите всасывающий шланг в источник. Качайте, пока из выхода не пойдёт вода почти без воздуха. Подсоедините выходной шланг к водяной линии. Создайте давление в линии, качая рукояткой. Следите за манометром при накачивании. Приближаясь к испытательному давлению, прикройте кран на 90 градусов. После достижения испытательного давления закройте кран полностью. Падение давления указывает на утечку в линии. Способ от городского водопровода: убедитесь, что шаровой кран насоса закрыт. Подсоедините выходной шланг к испытуемой водяной линии. Подсоедините входной шланг к городскому водопроводу. Откройте шаровой кран насоса и подайте воду. Создайте давление в линии, качая рукояткой. Следите за манометром при накачивании. Приближаясь к испытательному давлению, прикройте кран на 90 градусов. После достижения испытательного давления закройте кран полностью. Падение давления указывает на утечку в линии.

Примечание: насос предназначен только для воды. Если насос не создаёт давления и вода выходит из предохранительного клапана, сделайте следующее: закройте кран и быстро качайте рукояткой. Следите, чтобы не забросить стрелку манометра. Продолжайте качать, пока давление не начнёт расти без выхода воды из предохранительного клапана. Прокачка должна освободить заклипший шарик клапана. Обслуживание: периодически очищайте сетку и уплотнительное кольцо. Извлеките поршень и перед установкой слегка смажьте внутреннее кольцо смазкой пищевого класса.

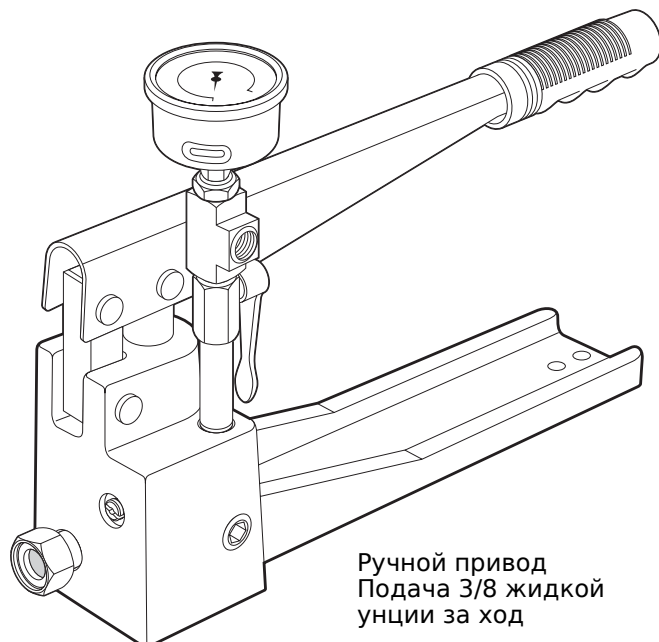

Ручной привод
Подача 3/8 жидкой
унции за ход

Reed Manufacturing
1425 West 8th Street
Erie, PA 16502 USA

QUALITY
&Service
that Last a Lifetime

Phone: 800-666-3691 or +1 814-452-3691
reedsales@reedmfgco.com
www.reedmfgco.com

0124-58167