



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Applies to: 08150, 08160


Hidrostatik Test Pompası Kullanım Talimatları

Kat. No. HTP1000 Ürün Kodu: #08160
Maksimum PSI: 300 Maksimum PSI: 1000
Kat. No. HTP300 Ürün Kodu: #08150

Sifon Yöntemi: Test edilecek su hattını filtreli bir giriş hortumu kullanarak doldurun. Pompanın emiş hortumunu doldurun. Emiş hortumunu kaynağa yerleştirin. Çıkıştan çok az havayla ya da havasız su gelene kadar pompalayın. Çıkış hortumunu su hattına bağlayın. Kolu pompalayarak hattı basınçlandırın. Pompalarken manometreyi izleyin. Test basıncına yaklaşırken valfi 90 derece kapatın. Test basıncına ulaştıktan sonra valfi tamamen kapatın. Basıncın düşmesi hatta kaçak olduğunu gösterir.

Şebeke Suyu Yöntemi: Pompanın küresel vanasının kapalı olduğunu doğrulayın. Çıkış hortumunu test edilen su hattına bağlayın. Giriş hortumunu şebeke suyuna bağlayın. Pompanın küresel vanasını açın ve suyu açın. Kolu pompalayarak hattı basınçlandırın. Pompalarken manometreyi izleyin. Test basıncına yaklaşırken valfi 90 derece kapatın. Test basıncına ulaştıktan sonra valfi tamamen kapatın. Basıncın düşmesi hatta kaçak olduğunu gösterir.

Not: Bu pompa yalnızca su için tasarlanmıştır. Pompa basınç oluşturmuyor ve emniyet valfinden su geliyorsa şunu deneyin: Valfi kapatın ve kolu hızlıca pompalayın. Manometreyi ani basınç sıçramasına maruz bırakmamaya dikkat edin. Emniyet valfinden su gelmeden basınç artana kadar pompalamaya devam edin. Pompalama hareketi, emniyet valfinin bilyesini yerinden kurtarmalıdır. Bakım: Eleği ve O-Ringi belirli aralıklarla temizleyin. Pistonu çıkarın ve yeniden takmadan önce içteki O-Ringi gıda sınıfı gresle hafifçe kaplayın.

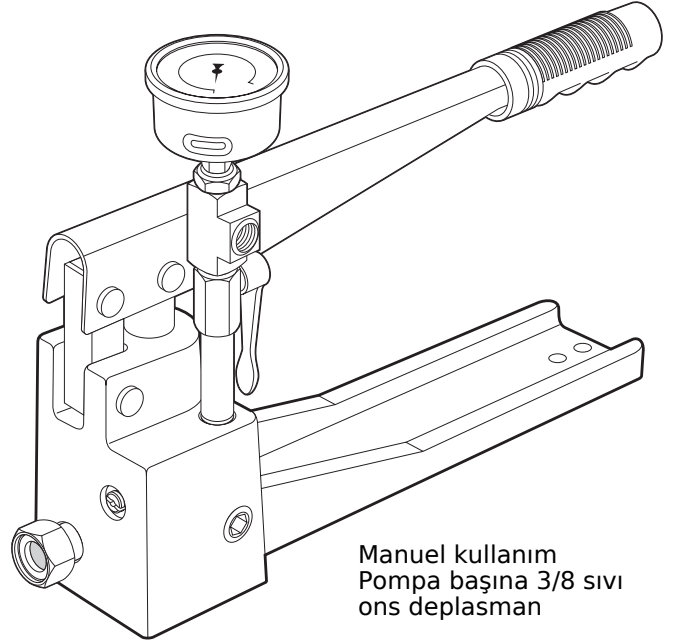

Manuel kullanım
Pompa başına 3/8 sıvı
ons deplasman

Reed Manufacturing
1425 West 8th Street
Erie, PA 16502 USA

QUALITY
&Service
that Last a Lifetime

Telefon: 800-666-3691 veya +1
814-452-3691
reedsales@reedmfgco.com
www.reedmfgco.com

0124-58167



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Applies to: 08150, 08160


Hidrostatik Test Pompası Kullanım Talimatları

Kat. No. HTP1000 Ürün Kodu: #08160
Maksimum PSI: 300 Maksimum PSI: 1000
Kat. No. HTP300 Ürün Kodu: #08150

Sifon Yöntemi: Test edilecek su hattını filtreli bir giriş hortumu kullanarak doldurun. Pompanın emiş hortumunu doldurun. Emiş hortumunu kaynağa yerleştirin. Çıkıştan çok az havayla ya da havasız su gelene kadar pompalayın. Çıkış hortumunu su hattına bağlayın. Kolu pompalayarak hattı basınçlandırın. Pompalarken manometreyi izleyin. Test basıncına yaklaşırken valfi 90 derece kapatın. Test basıncına ulaştıktan sonra valfi tamamen kapatın. Basıncın düşmesi hatta kaçak olduğunu gösterir.

Şebeke Suyu Yöntemi: Pompanın küresel vanasının kapalı olduğunu doğrulayın. Çıkış hortumunu test edilen su hattına bağlayın. Giriş hortumunu şebeke suyuna bağlayın. Pompanın küresel vanasını açın ve suyu açın. Kolu pompalayarak hattı basınçlandırın. Pompalarken manometreyi izleyin. Test basıncına yaklaşırken valfi 90 derece kapatın. Test basıncına ulaştıktan sonra valfi tamamen kapatın. Basıncın düşmesi hatta kaçak olduğunu gösterir.

Not: Bu pompa yalnızca su için tasarlanmıştır. Pompa basınç oluşturmuyor ve emniyet valfinden su geliyorsa şunu deneyin: Valfi kapatın ve kolu hızlıca pompalayın. Manometreyi ani basınç sıçramasına maruz bırakmamaya dikkat edin. Emniyet valfinden su gelmeden basınç artana kadar pompalamaya devam edin. Pompalama hareketi, emniyet valfinin bilyesini yerinden kurtarmalıdır. Bakım: Eleği ve O-Ringi belirli aralıklarla temizleyin. Pistonu çıkarın ve yeniden takmadan önce içteki O-Ringi gıda sınıfı gresle hafifçe kaplayın.

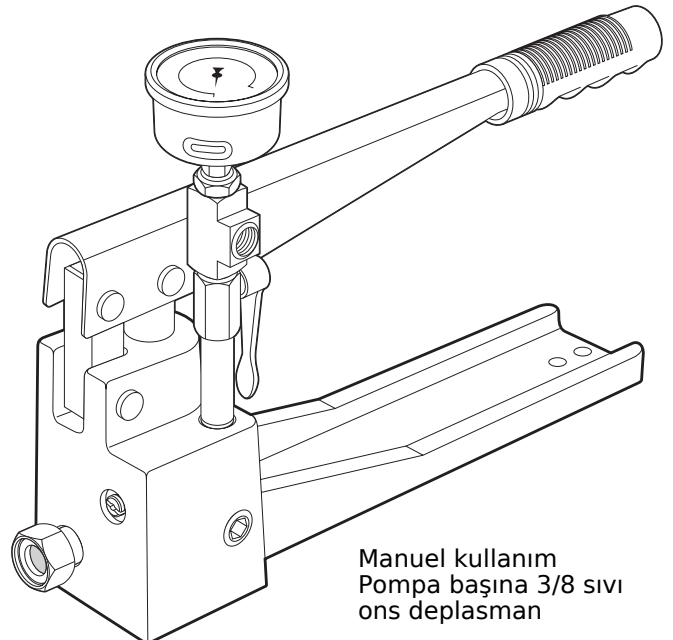

Manuel kullanım
Pompa başına 3/8 sıvı
ons deplasman

Reed Manufacturing
1425 West 8th Street
Erie, PA 16502 USA

QUALITY
&Service
that Last a Lifetime

Telefon: 800-666-3691 veya +1
814-452-3691
reedsales@reedmfgco.com
www.reedmfgco.com

0124-58167